



소 음 기 스케줄
SOUND ATTENUATOR SCHEDULE

*NOTE : 소음기 성능시험 및 검사를 만족하기 위해,
시험설비 (ASTM E-477, ISO 7235) 규정에 의해 잔향실 200m³ 이상
실험실을 보유한 업체에서 성능 실험 후 납품한다.


장 비 번 호 EQUIPMENT No.	수 량 Q'ty (대)	풍 량 AIR VOL. (CMH)	정 압 EXT.S.P (mmAq)	용 도 SERVICE	덕 트 치 수 DUCT SIZE	소 음 기 및 소 음 챔 바 사 양 SOUND ATTENUATOR & CHAMBER SPECIFICATION				비 고 REMARKS
						소 음 기 모 델 SOUND ATTENUATOR MODEL	수 량 (대)	소 음 챔 바 모 델 SOUND CHAMBER MODEL	수 량 (대)	
AHU - 1 (S)	1	32800	97	4F 일반서고(좌)	1400 × 700	1700 ^W × 1000 ^H - 2400 ^L	1	1700 ^W × 1150 ^L × 1000 ^H	1	
AHU - 1 (R)	1	32800	31	4F 일반서고(좌)	1500 × 700	1800 × 1000 - 1200	1	3000 × 1800 × 1000	1	
AHU - 2 (S)	1	43500	99	3F, 4F 일반서고(우)	1500 × 800	1900 × 1100 - 2100	1	1800 × 1250 × 1000	1	소음기 및 소음챔버 분체도장
AHU - 2 (R)	1	43500	32	3F, 4F 일반서고(우)	1600 × 800	2000 × 1100 - 1200	1	3100 × 1900 × 1050	1	소음기 및 소음챔버 분체도장
AHU - 3 (S)	1	12100	102	2F 세미나실	600 × 700	800 × 900 - 1800	1	1100 × 1200 × 1000	1	소음기 및 소음챔버 분체도장
AHU - 3 (R)	1	12100	35	2F 세미나실	650 × 700	850 × 900 - 1200	1	2100 × 700 × 950	1	소음기 및 소음챔버 분체도장
DAHU - 1 (S)	1	18400	140	특수서고(저온서고)	1300 × 500	1500 × 700 - 2100	1	1600 × 1100 × 800	1	
DAHU - 1 (R)	1	18400	90	특수서고(저온서고)	1000 × 650	1200 × 850 - 1800	1			
DAHU - 2 (S)	1	63700	95	5F 좌측 일반문서고	1800 × 900	2300 × 1300 - 2100	1	2100 × 1700 × 1200	1	
DAHU - 2 (R)	1	63700	95	5F 좌측 일반문서고	1900 × 900	2400 × 1300 - 2100	1			
DAHU - 3 (S)	1	53900	95	5F 우측 일반문서고	1500 × 900	2000 × 1300 - 2100	1	1800 × 1700 × 1200	1	
DAHU - 3 (R)	1	53900	95	5F 우측 일반문서고	1700 × 900	2100 × 1300 - 2100	1			
DAHU - 4 (S)	1	63700	95	6F 좌측 일반문서고	1800 × 900	2300 × 1300 - 2100	1	2100 × 1700 × 1200	1	
DAHU - 4 (R)	1	63700	95	6F 좌측 일반문서고	1900 × 900	2300 × 1300 - 2100	1			
DAHU - 5 (S)	1	53900	95	6F 우측 일반문서고	1500 × 900	2000 × 1300 - 2100	1	1800 × 1700 × 1200	1	
DAHU - 5 (R)	1	53900	95	6F 우측 일반문서고	1700 × 900	2100 × 1300 - 2100	1			
DAHU - 6 (S)	1	63700	95	7F 좌측 일반문서고	1800 × 900	2300 × 1300 - 2100	1	2100 × 1700 × 1200	1	
DAHU - 6 (R)	1	63700	95	7F 좌측 일반문서고	1900 × 900	2300 × 1300 - 2100	1			
DAHU - 7 (S)	1	53900	95	7F 우측 일반문서고	1500 × 900	2000 × 1300 - 2100	1	1800 × 1700 × 1200	1	
DAHU - 7 (R)	1	53900	95	7F 우측 일반문서고	1700 × 900	2100 × 1300 - 2100	1			
OHU - 8 (S)	1	19000	105	2~7F 일반시설및 홀	1200 × 550	1400 × 750 - 1500	1	1250 × 1000 × 950	1	소음기 및 소음챔버 분체도장
OHU - 8 (R)	1	13900	37	2~7F 일반시설및 홀	550 × 950	750 × 1150 - 1200	1	2400 × 700 × 850	1	소음기 및 소음챔버 분체도장

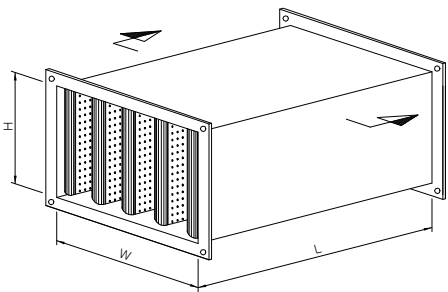


소 음 기 상 세 도

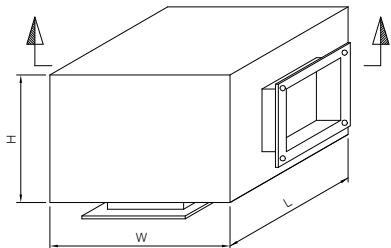

소 음 챔 바 상 세 도

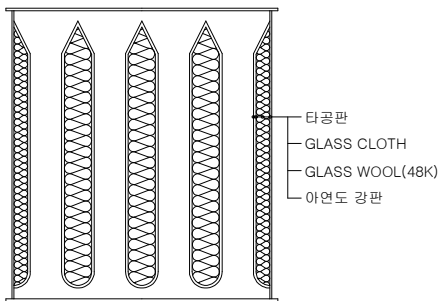

단 면 상 세 도

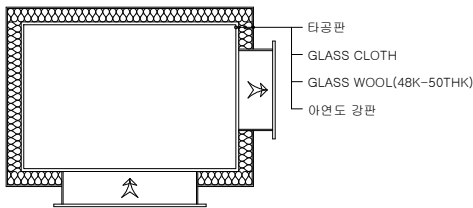

단 면 상 세 도

소음기 본체 일람표			
소음기본체 폭(W) 치수	두께	재질	비고
1500mm 까지	0.8THK	아연도강판	
1510~2400mm 까지	1.0THK		
2410mm 이상	1.2THK		

NOTE

△			
	20	20	20
△			
	20	20	20
△			
	담당	팀장	본부장
	20	20	20
수정번호	수정내용		
	작	검	승
	작성일자	검토일자	승인일자
HAEAHN ARCHITECTURE			
(주)해안종합건축사사무소 서울특별시 208 해안빌딩, 135-913 T.3438 8000 F.3438 8100 www.haeahn.com			
프로젝트명			
??????			
도			
??? ??? ? ???			
축			
A1: NONE A3: NONE			
PJ CODE	작성	검토	승인
18139			
	2019	2019	2019
도			
M-000			